



VISTA ANTERIORE:

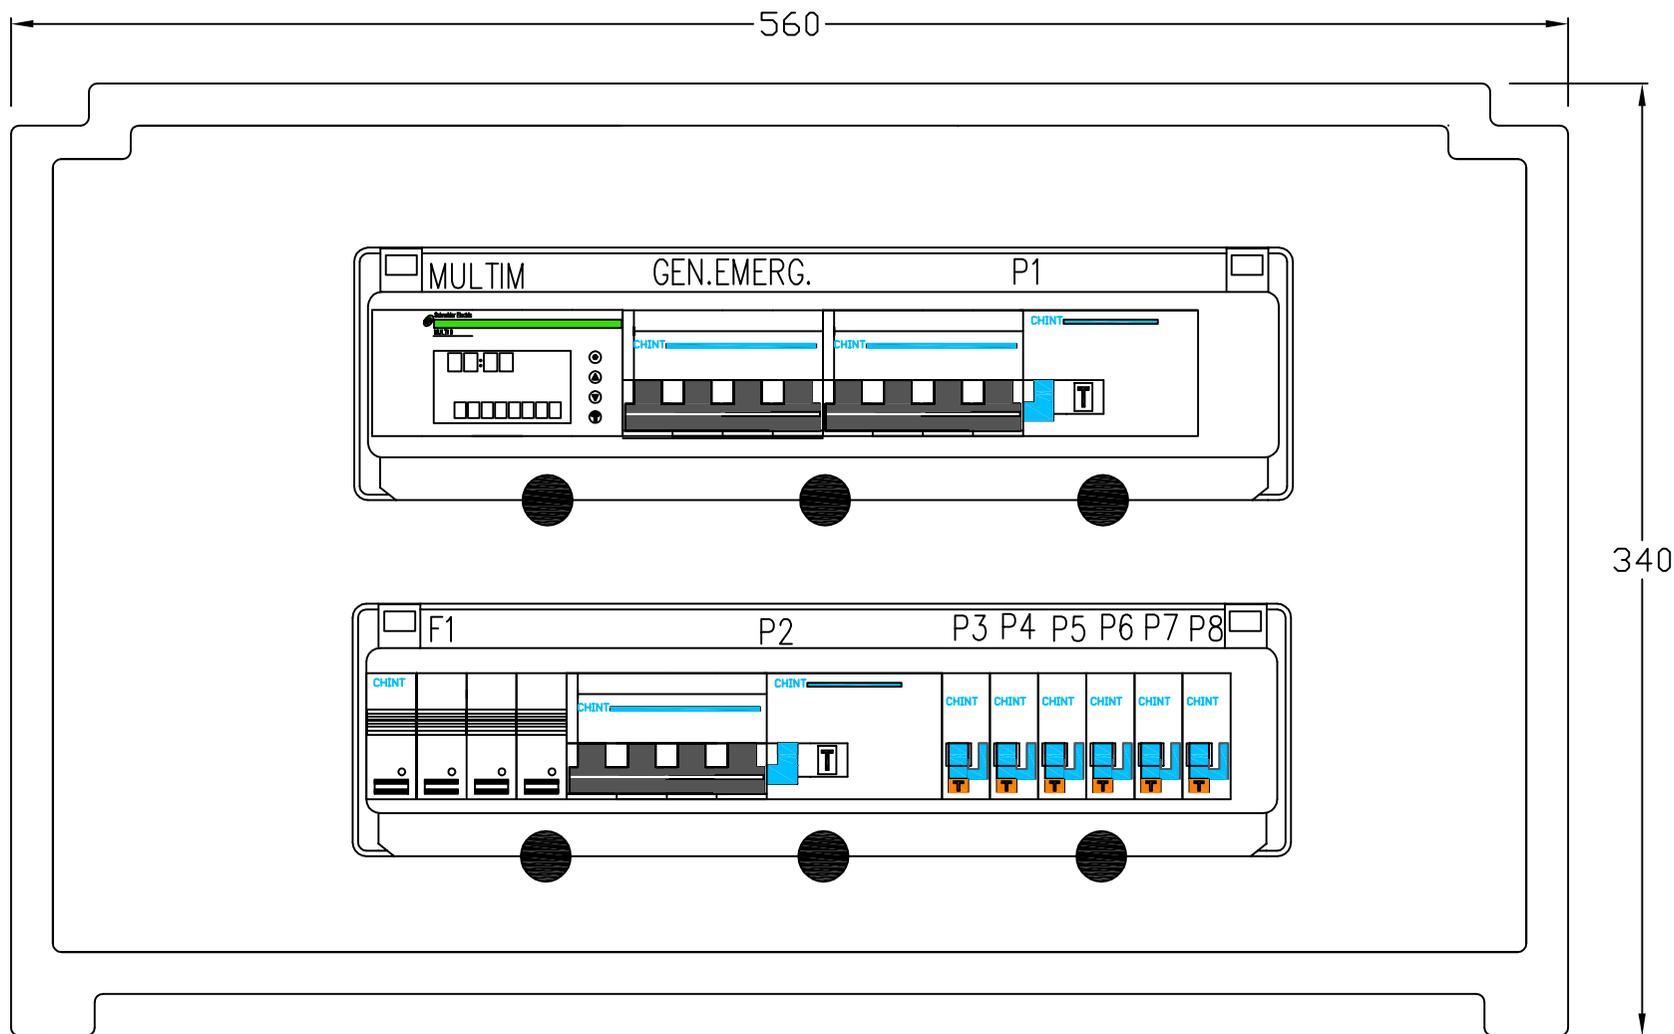

DATI DI TARGA:
 TIPO: DI DISTRIBUZIONE TRIFASE
 NORME DI RIFERIMENTO:
 INTERRUTTORI MODULARI CEI EN 60947-2
 CEI EN 61439-1 (CEI 17-113)
 CEI EN 61439-2 (CEI 17-114)
 TENSIONE NOMINALE: 400V 3F+N+T.
 CORRENTE NOMINALE: 32A.
 FREQUENZA: 50/60 HZ.
 FATTORE DI CONTEMPORANEITA': 0.40
 CLASSE DI ISOLAMENTO: I
 GRADO DI PROTEZIONE: IP54.
 DIMENSIONI: 340 x 560 x 350mm.(H x W x D).
 MASSA: 14KG. CIRCA.

REVISIONE		data	WESTELETTRIC		pag.
1			Via Sciola n°106, 55054 QUIESA (LU) Tel. (0584) 9736100 – Fax. (0584) 975956 E-mail: info@westelettric.it http://www.westelettric.it		1
2					di.
3					3
4					
TITOLO				ARTICOLO N°	
QUADRO SVE4 32A 400V 3P+N+T				81017K61100CM	
DISEGNATORE	VISTO	DATA	COMMITTENTE	DISEGNO N°	
A.K.		15/10/2024	/	11894	


VISTA POSTERIORE:

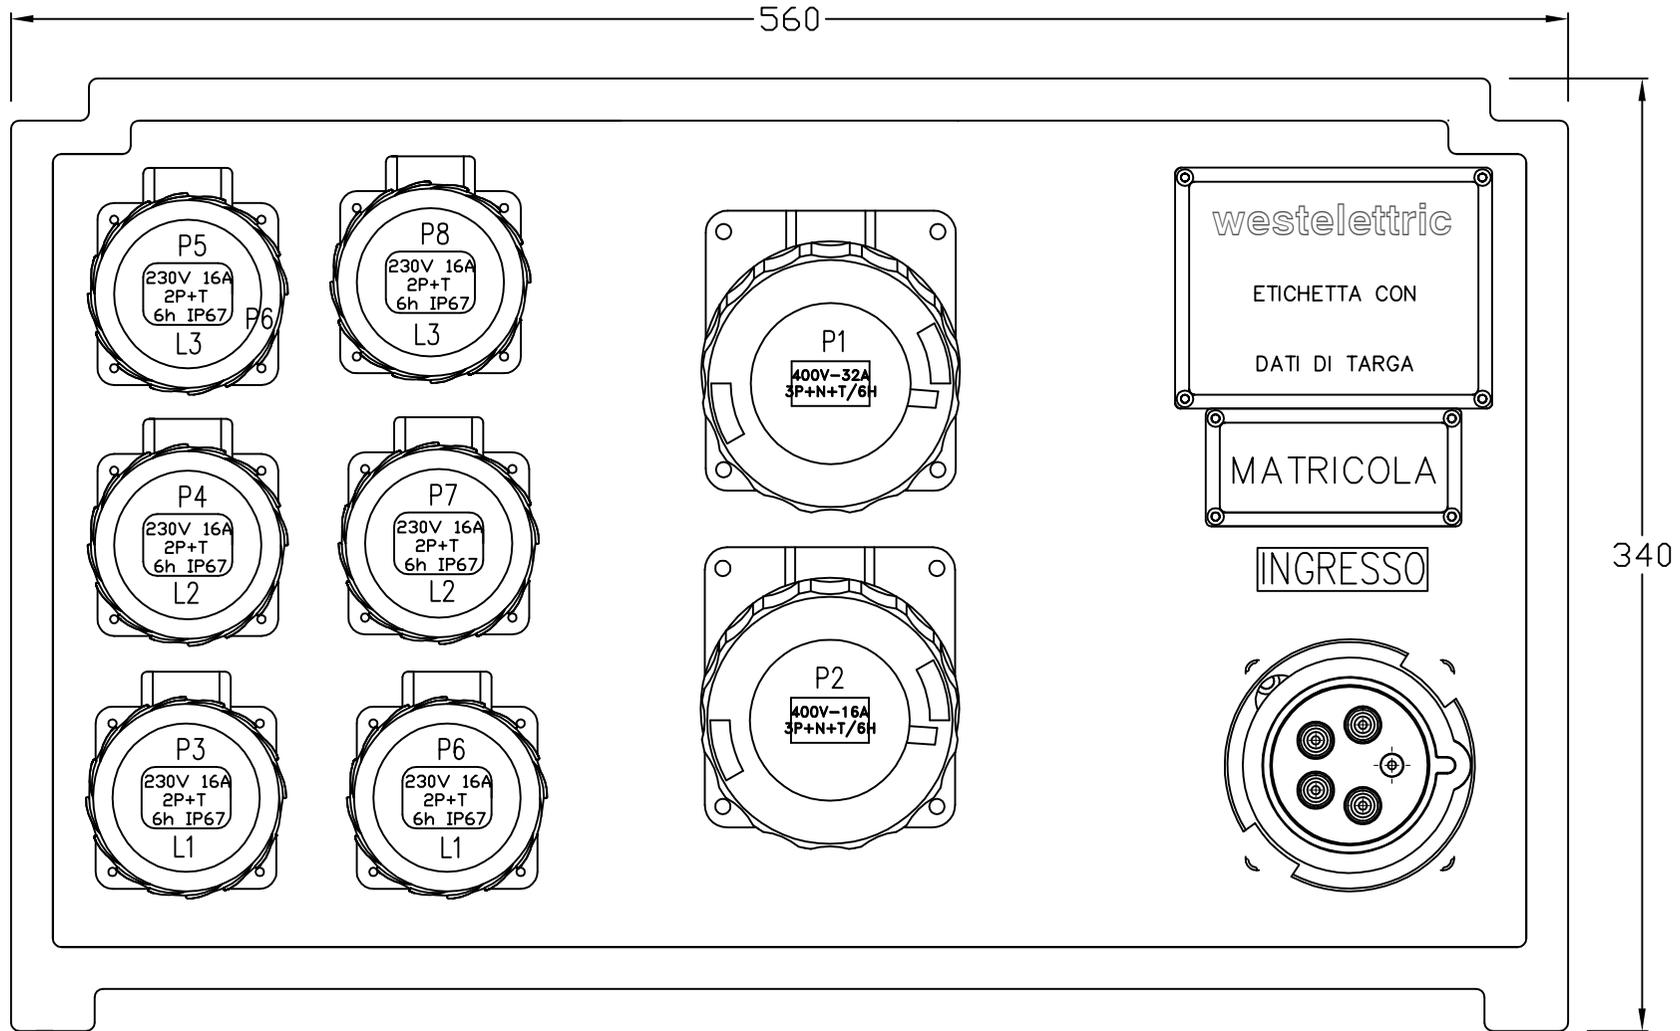

ALTRI DATI DI TARGA:
CORRENTE NOMINALE DI CORTOCIRCUITO: 4,5kA CEI EN 60947-2.
TENSIONE DI ISOLAMENTO: 690V.
TEMPERATURA MIN./MAX.: -25°C/+40°C.
ALTITUDINE MAX. DI ISTALLAZIONE: 2000M.
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE: TNS/TT
Icc PRESUNTA 6kA


REVISIONE	data	WESTELETTRIC		pag.
1		Via Sciola n°106, 55054 QUIESA (LU) Tel. (0584) 9736100 - Fax. (0584) 975956 E-mail: info@westelettric.it http://www.westelettric.it		2
2				di.
3				3
4				
TITOLO			ARTICOLO N°	
QUADRO SVE4 32A 400V 3P+N+T			81017K61100CM	
DISEGNATORE	VISTO	DATA	COMMITTENTE	DISEGNO N°
A.K.		15/10/2024	/	11894

SCHEMA ELETTRICO:
UNIFILARE PAG.1

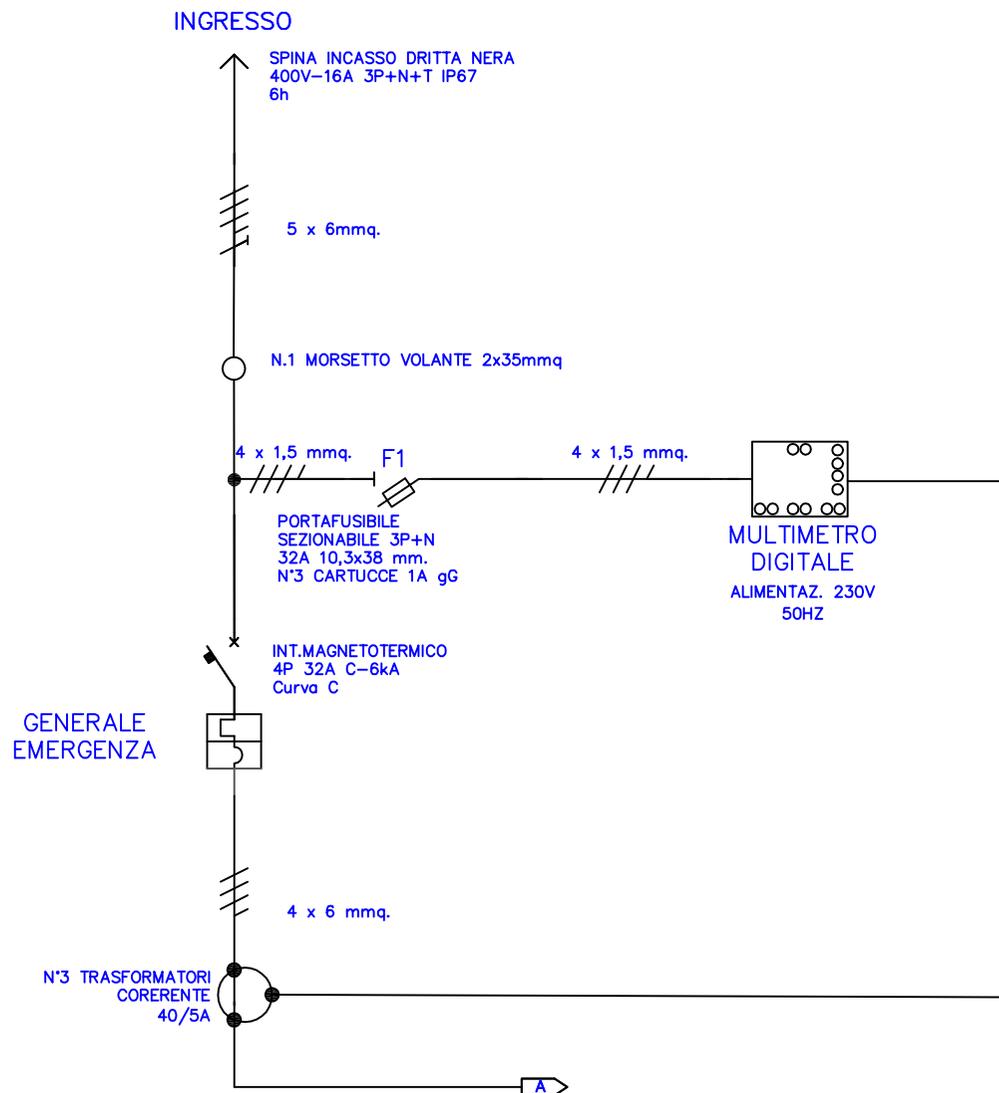

REVISIONE		data	WESTELETTRIC		pag.
1			Via Sciola n°106, 55054 QUIESA (LU) Tel. (0584) 9736100 – Fax. (0584) 975956 E-mail: info@westelettric.it http://www.westelettric.it		3
2					di.
3					4
4					
TITOLO				ARTICOLO N°	
QUADRO SVE3 32A 400V 3P+N+T				8099K31000M	
DISEGNATORE	VISTO	DATA	COMMITTENTE	DISEGNO N°	
A.K		15/10/2024	/	11894	

SCHEMA ELETTRICO:
UNIFILARE PAG.2

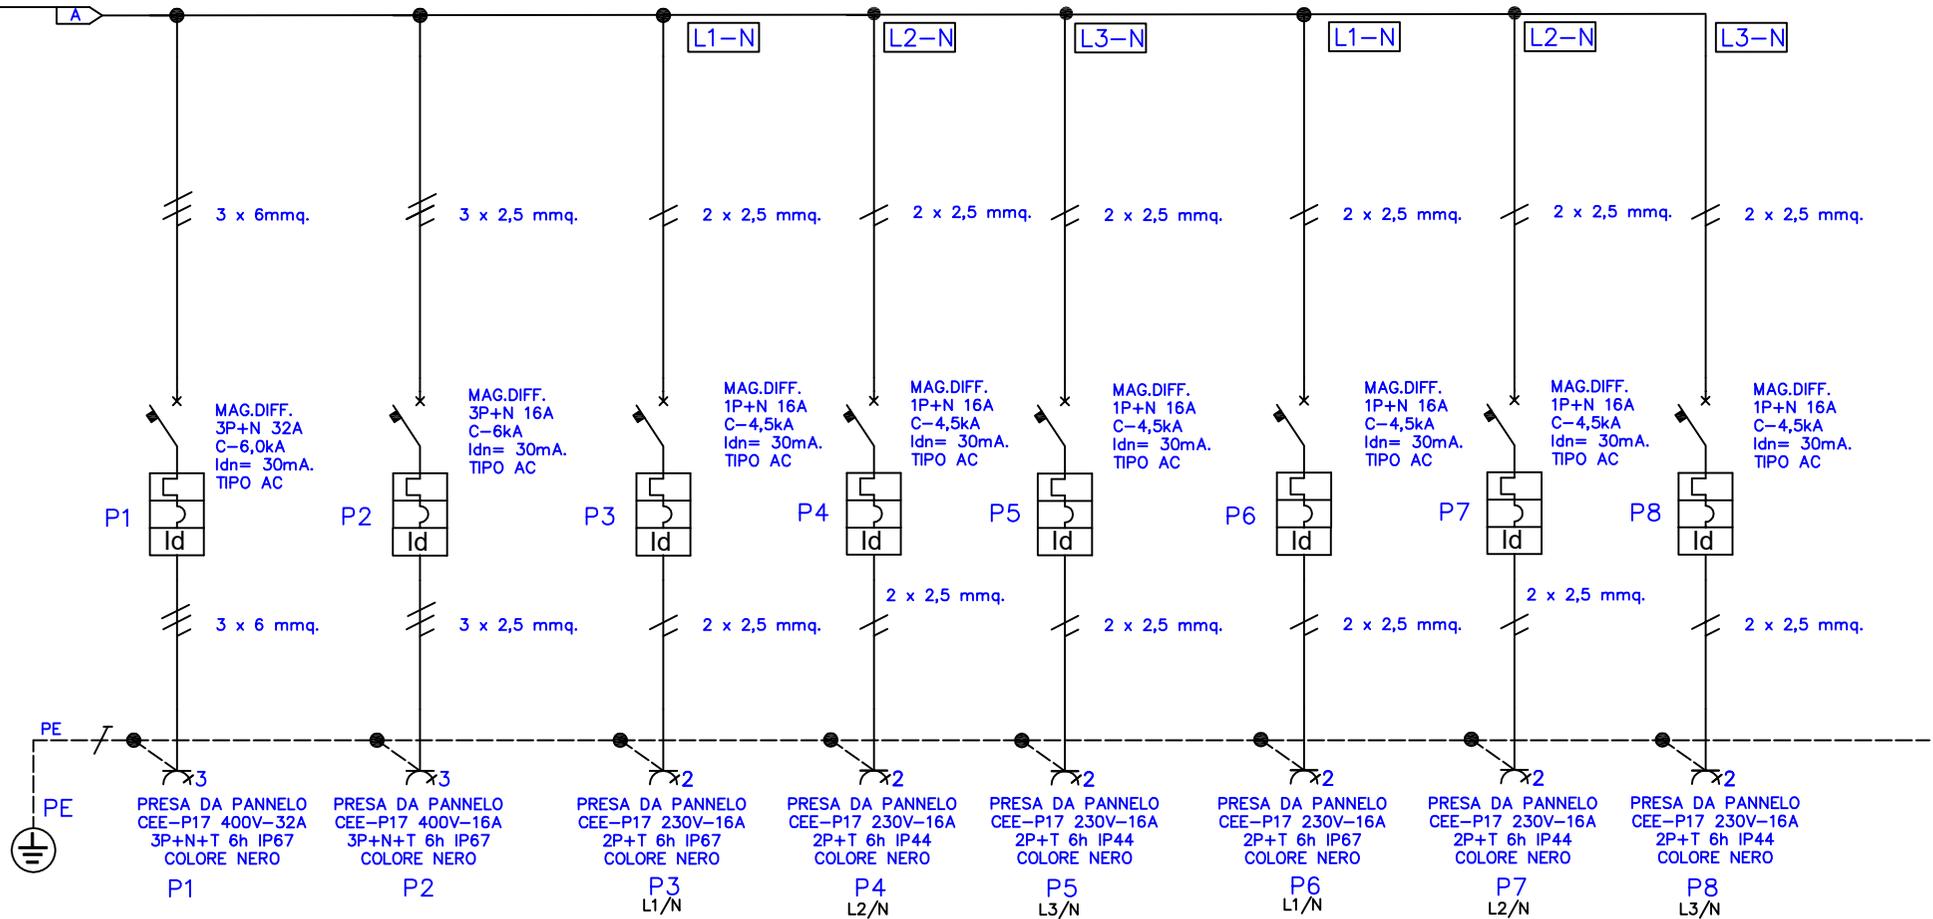

	REVISIONE	data	WESTELETTRIC Via Sciola n°106, 55054 QUIESA (LU) Tel. (0584) 9736100 – Fax. (0584) 975956 E-mail: info@westelettric.it http://www.westelettric.it	pag. 4
1				di. 4
2				
3				
4				
TITOLO			ARTICOLO N°	
QUADRO SVE3 32A 400V 3P+N+T			8099K31000M	
DISEGNATORE	VISTO	DATA	COMMITTENTE	DISEGNO N°
A.K		15/10/2024	/	11894

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
QUADRO ELETTRICO PER BASSA TENSIONE DI POTENZA
SECONDO LE NORME CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2

COSTRUTTORE
WEST ELETTRIC S.r.l.
Via Sciola N° 106, 55054 Quiesa (LU) - ITALIA
Tel. (0584) 97361 - Fax. (0584) 975956
web: <http://www.westelettric.it> e-mail: Info@westelettric.it

SPETT
AUDIOVISUAL S.R.L.
STRADA DELLA TRESSA, 7
53100 SIENA

SI IT

Dichiara sotto la propria responsabilità che il quadro elettrico:

Articolo	81017K61100CM	
Tavola	11894	del 15/10/2024
Matricola	31631	
Tipo	Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)	
N.ordine	OCI / 2024 /	1694

Anno di fabbricazione 2024
Anno di apposizione marcatura 2024

E' conforme alle seguenti Norme Armonizzate:

CEI EN 61439-1 (CEI 121-25)

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)

Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-2 (CEI 121-24)

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)

Parte 2: Quadri di potenza

e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle Direttive Europee:

2014/30/UE

2014/35/UE

2011/65/UE

Luogo e data

Quiesa, 26/11/2024

Resp. Uff. tecnico



WESTELETTRIC S.R.L.

VIA SCIOLA, 106 - 55054 QUIESA (LU) - ITALY - T +39 0584 97361 - F +39 0584 975956
WWW.WESTELETTRIC.COM - INFO@WESTELETTRIC.IT - P.I. IT01262220468 - CAPITALE SOCIALE € 31.200,00 I.V.
CERTIFICAZIONE ISO 9001 - REG. NUMBER N° IT-26690 - CISQ/IMQ-CSQ - FORNITORE CODIFICATO NATO N° A9402

